



No.: SQ2602173
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0153

检测报告

TEST REPORT

样品名称: 饰面 多层实木板


型号、规格: 2745×1220×18 (mm)

样品等级: E_{NF}级

商标: 弗雷尔-卓德

委托单位: 广西创科新材料有限公司

检测类别: 委托检测

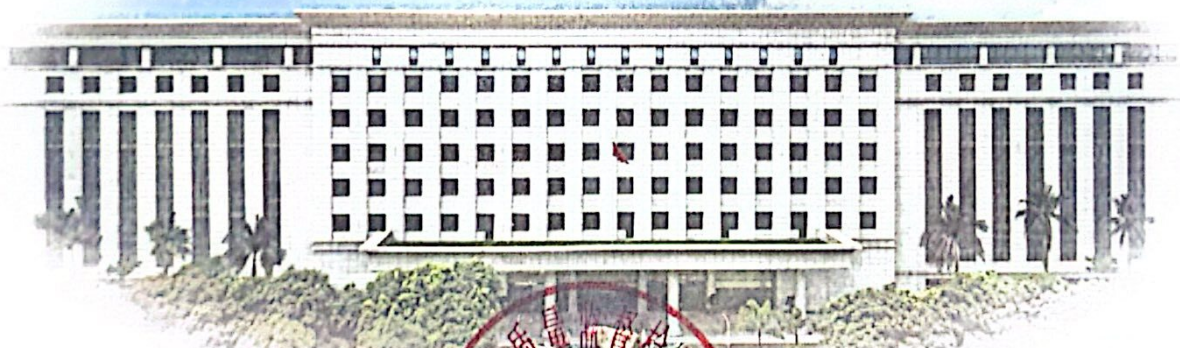

广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

国家家具产品质量检验检测中心(广东)

CHINA NATIONAL QUALITY TESTING AND INSPECTION CENTER FOR FURNITURE (GUANGDONG)



No.: SQ2602173

广东产品质量监督检验研究院

检测报告



共 4 页 第 1 页

报告随机号: PHJ4176

产品名称	饰面 多层实木板	生产日期 / 有效日期	-----/-----
型号、规格	2745×1220×18 (mm)	编号 / 批号	-----/-----
等级	E _{NF} 级	商标	弗雷尔-卓德
受检单位	-----	检测单号 / 抽样单号	J001341/-----
受检单位地址	-----	检测类别	委托检测
委托单位	广西创科新材料有限公司	抽样地点	-----
生产单位	-----	抽样基数	-----
生产单位地址	-----	来样方式 送 / 抽样者	委托方送样 -----
样品数量	5块	到样日期 抽样日期	2026年05月06日 -----
样品状态	完好	签发日期	2026年06月03日
检测依据	GB/T 34722-2025 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
判定依据	GB/T 34722-2025 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
检测结论	本次委托检测共检12项, 所检项目全部符合判定依据的要求。  (检验检测专用章) 2026年06月03日 (S1)		
备注	1、样品描述: 饰面胶合板; 2、样品信息由委托方提供。		

批准: 裴伟

审核: 邓燕平

主检: 李娜

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

共 4 页 第 2 页

序号	检 验 项 目			标 准 要 求	单 位	检 验 结 果	单 项 判 定
1	含水率			4.0~16.0	%	8.8	合格
2	胶合强度	平均木材破坏率		-----	%	15	合格
		试件总数		36个	----	----	
		有效试件数		不低于试件总数的一半	个	36	
		合格试件数	平均木材破坏率≤80%时, 单个合格试件强度≥0.70MPa	个	34		
			平均木材破坏率>80%时, 强度指标相应降低0.20 MPa		----		
合格试件数与有效试件数 总数之比		≥90	%	94			
3	握螺钉力		板面: ≥1000	N	2960	合格	
			板边: ≥700		1850		
4	表面胶合强度		≥0.60	MPa	1.52	合格	
5	表面耐划痕		表面无大于90%的连续划痕	----	符合	合格	
6	表面 耐磨	磨耗值		≤80	mg/100r	63	合格
		表面 情况	图案	磨100r后应保留花纹	----	符合	
			素色	磨350r以后应无露底现象	----	----	
			单色印刷	磨100r后应保留表面印刷色	----	----	
7	表面耐干热		达到四级或以上 (五级最好, 一级最差)	级	四	合格	
8	表面耐污染腐蚀	图案	达到5级 (5级最好, 1级最差)	级	5	合格	
		素色或单色 印刷	达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)		----		
9	表面耐冷热循环		无裂纹、鼓泡、变色、起皱等	----	符合	合格	
10	表面耐龟裂		达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)	级	4	合格	
11	表面耐水蒸气		达到4级或以上 (5级最好, 1级最差)	级	4	合格	

广东产品质量监督检验研究院

检测报告

共 4 页 第 3 页

序号	检验项目	标准要求	单位	检验结果	单项判定
12	甲醛释放量 (气候箱法)	E ₁ 级: ≤ 0.124	mg/m ³	----	合格
		E ₀ 级: ≤ 0.050		----	
		E _{NR} 级: ≤ 0.025		0.012	

注: 1、检测结果及单项判定栏中的“----”代表“不适用”;

2、甲醛释放量(气候箱法)方法检出限为0.005 mg/m³。

样品图片:

